


ANNEE 2024

Commune de : GUERLESQUIN

Nombre de dispositifs d'assainissement non collectif : 218

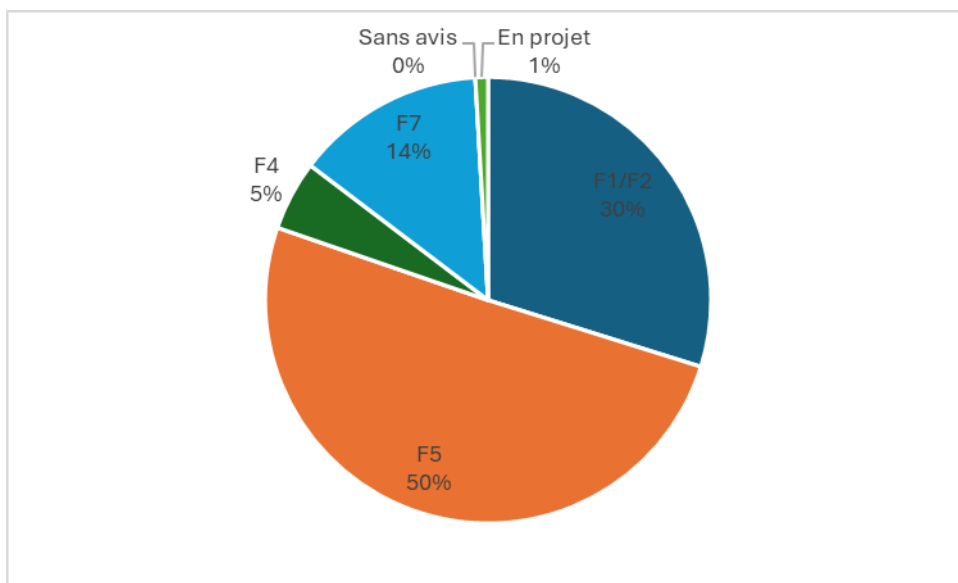

F1/F2	Dispositif n'induisant aucun risque pour la salubrité publique ni pour l'environnement, et ne présentant aucun dysfonctionnement. Maintenir un entretien régulier.
F5	Dispositif non conforme par rapport à la réglementation actuelle.
F4	Dispositif à fonctionnement non acceptable au regard de la salubrité publique et/ou de la pollution du milieu qui nécessite des travaux de réhabilitation.
F7	Dispositif non conforme suite à la vente de l'habitation.